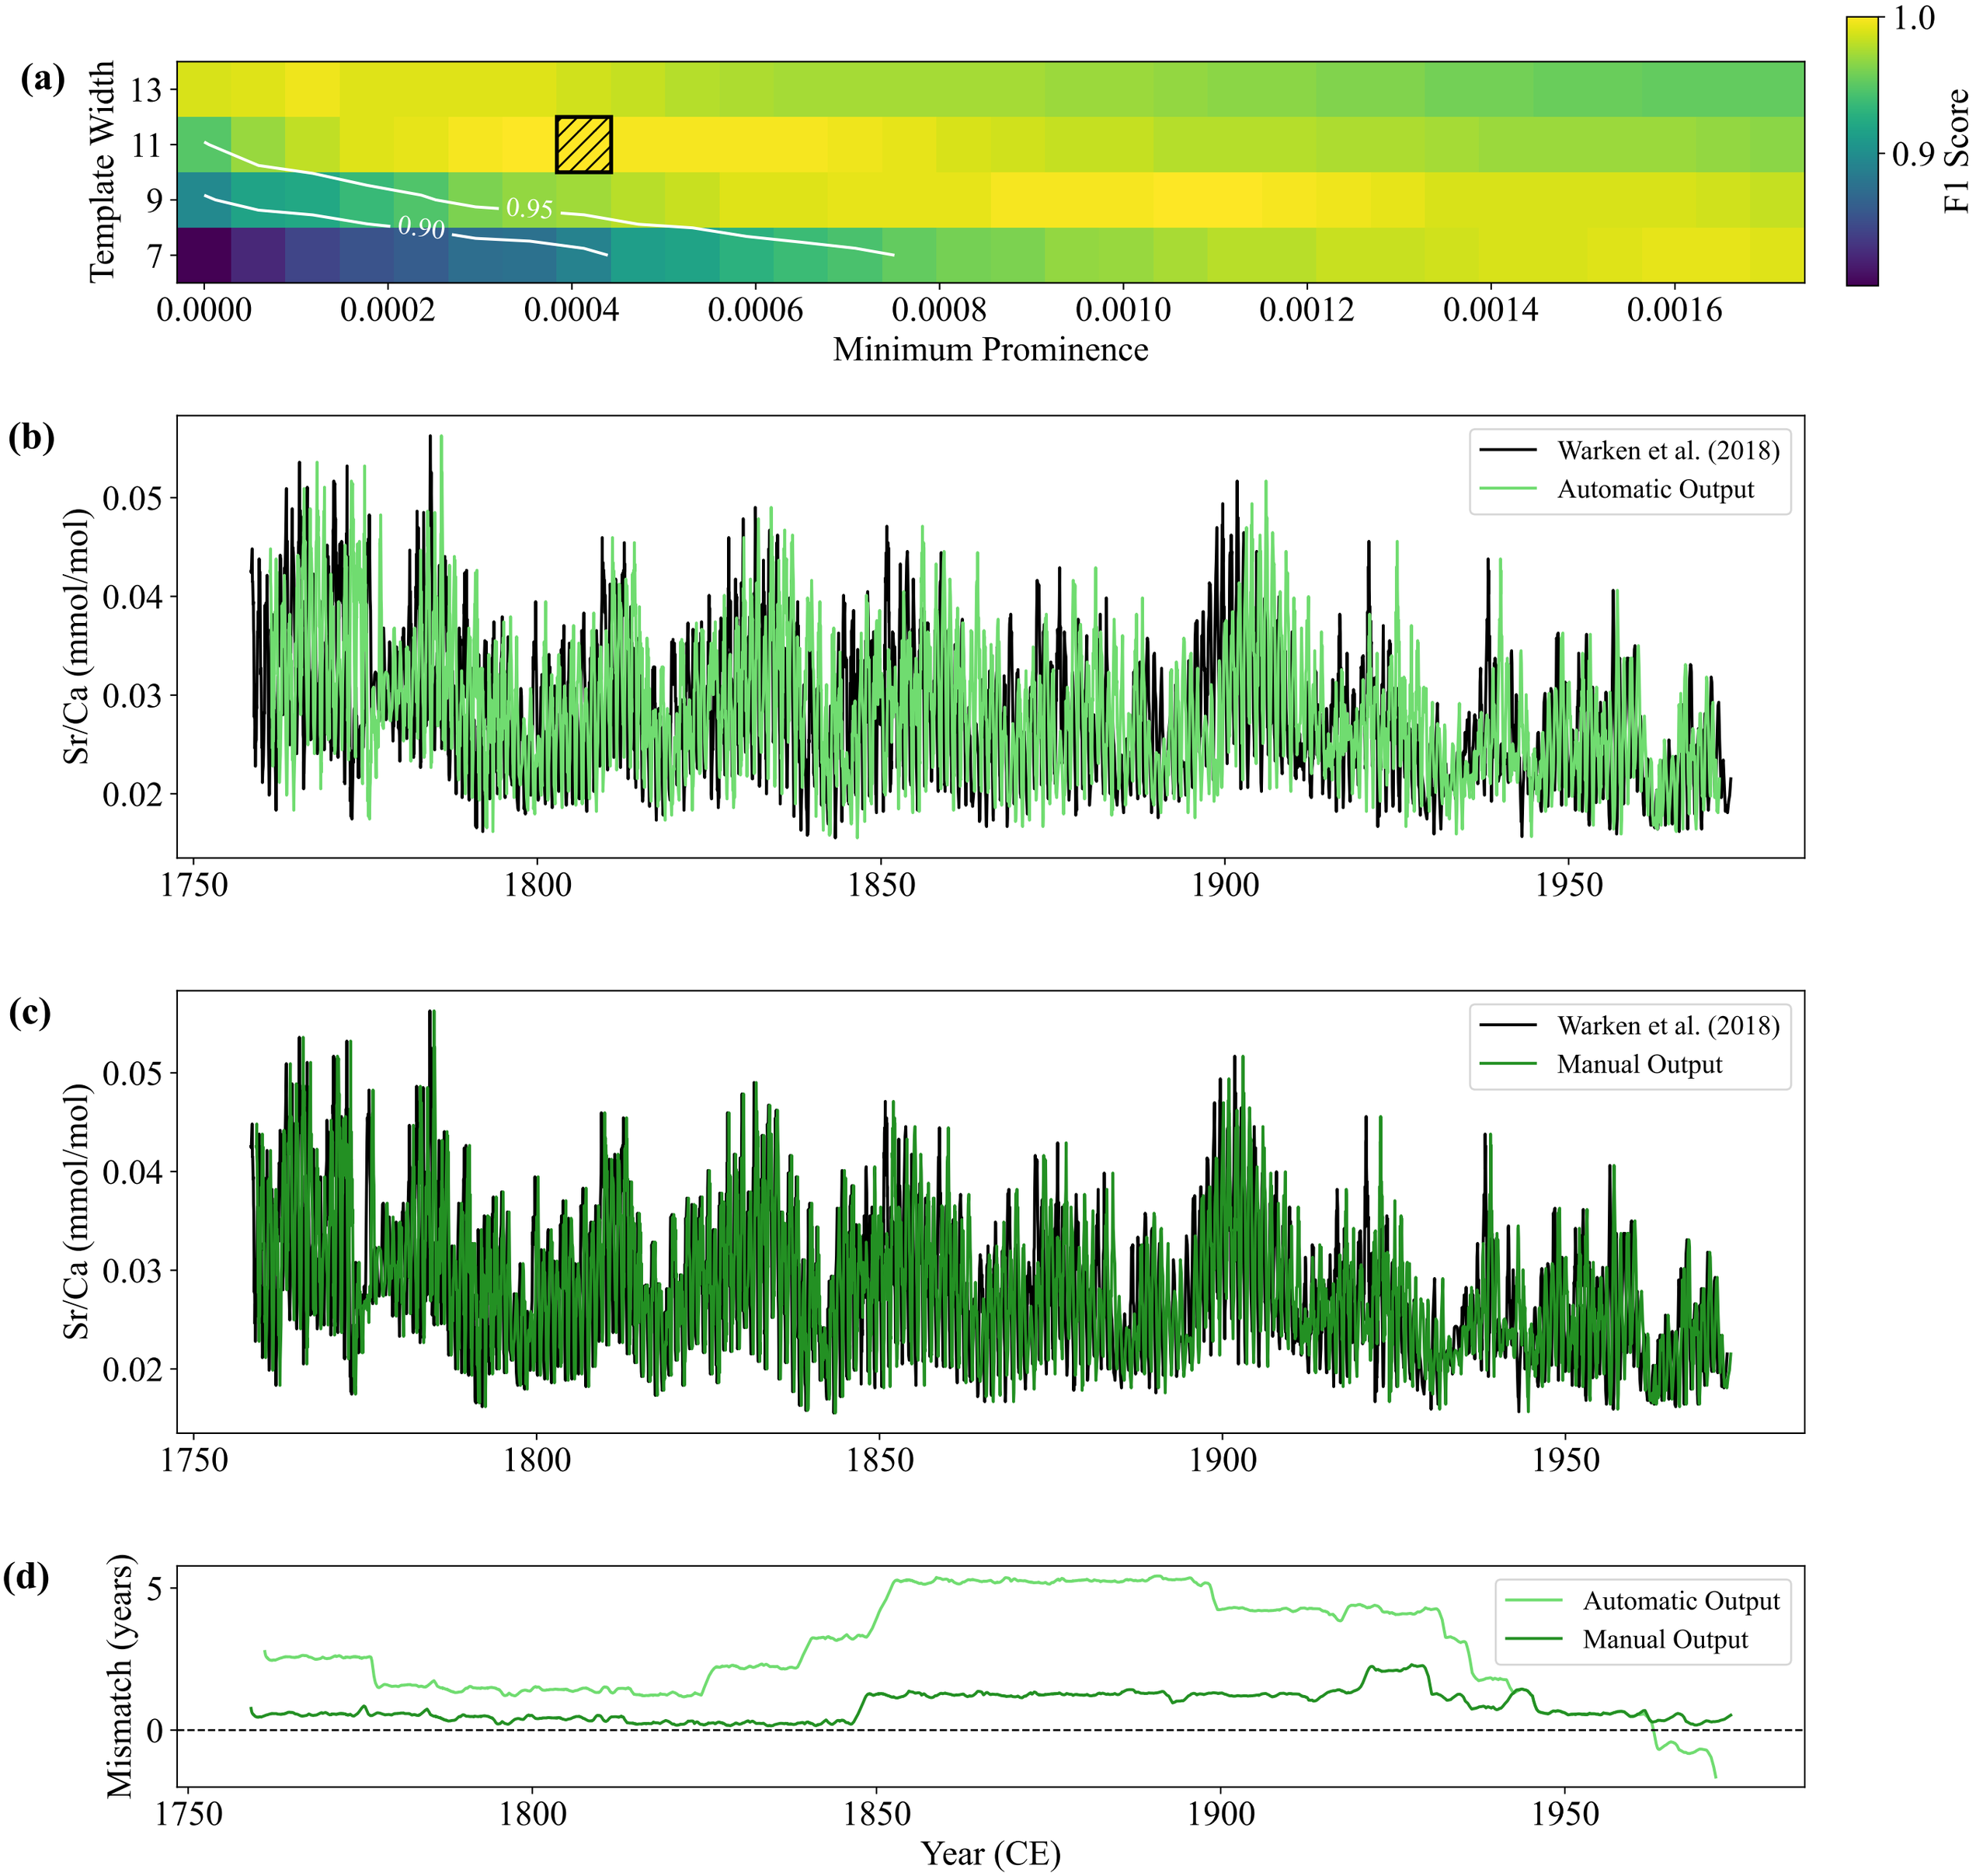
(a)
Template Width
13
11
9
7
0.95
0.90
0.0000
0.0002
0.0004
0.0006
0.0008
0.0010
0.0012
0.0014
0.0016
Minimum Prominence
1.0
0.9
F1 Score
(b)
Sr/Ca (mmol/mol)
0.05
0.04
0.03
0.02
Warken et al. (2018)
Automatic Output
1750
1800
1850
1900
1950
(c)
Sr/Ca (mmol/mol)
0.05
0.04
0.03
0.02
Warken et al. (2018)
Manual Output
1750
1800
1850
1900
1950
(d)
Mismatch (years)
5
0
Automatic Output
Manual Output
1750
1800
1850
1900
1950
Year (CE)